


## Chladič EUN(N,P)

### Chladič EUNN

Připojení k potrubí musí provést dodavatel potrubí. Připojte lamelový výměník k potrubí takovým způsobem, aby rozpínací síly nebo hmotnost potrubí nepůsobily na kapalinové přípojky. Přípojky jsou opatřeny identifikačními štítky vstupu a výstupu.

### Upozornění

Na utahování externího potrubí použijte trubkové kleště k přidržení potrubní přípojky výměníku tepla.

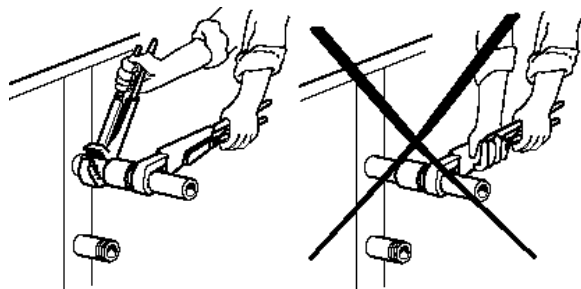


Obr. 1

### Chladič EUNP

Připojení k potrubí musí provést pouze technik chlazení. Chladič musí být připojen k potrubí takovým způsobem, aby rozpínací síly nebo hmotnost potrubí nepůsobily na kapalinové přípojky.

### Odvod kondenzátu pro EUN(N,P)

Lamelové výměníky jsou opatřeny odvody o průměru 32 mm pro připojení sifonu s hloubkou asi 100 mm. Doporučujeme použití sifonu EUAZ-08 (viz zvláštní příručka).

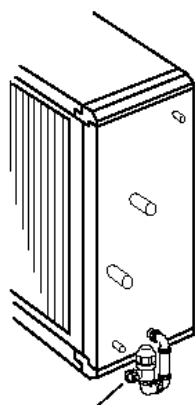

Sifon EUAZ-08

Obr. 2